



JGR - S 800

DİZEL JENERATÖR

- Su Soğutmalı
Water Cooling
- 3 Faz
3-Phase
- 50 HZ
- Dizel
Diesel

JENERATÖR SETİ / GENERATOR SET

Servis

Güç - Power	kVA
Güç - Power	kW
Devir Sayısı - Rated Speed	r.p.m
Standart Voltaj - Standart Voltage	V
Standart Frekans - Rated At Power Factor	Hz.

Standby

800
640
1500
230/400
50

Prime

725
576
1500
230/400
50

Jeneratör Sertifikaları

- Jeneratör Sertifikaları
- CE Sertifikası
- o 2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliği
- o 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
- o 2014/35/EU Düşük Gerilim Yönetmeliği
- o 2000/14/EC Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
- o EN 12100:2010, TS EN 60201-1, EN 55011, EN 61000-6-4, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, EN 610000-4-5, EN 610000-4-2, EN 610000-4-2, EN 12601, TS ISO 8528-1-12
- TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, TS ISO 8528-5
- TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, TS ISO 8528-4
- TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
- ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
- Ohsas 18001:2007 İş Sağlığı ve Gv. Yön. Sistemi Sertifikası
- ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yön. Sistemi Sertifikası
- TS ISO/IEC 25051:2015 Yazılım Mühendisliği Sertifikası
- T.C. Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
- 1500 saatli Tuzlu Su Testi Sertifikası TS EN ISO/IEC 17025
- İmalat Yeterlilik Belgesi
- Sanayi Sicil Belgesi
- Kapasite Raporu
- Marka Tescil Belgesi

Generator Certificates

- CE Certificate
- o 2006/42/EC Machinery Safety Directive
- o 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive
- o 2014/35/EU Low Voltage Directive
- o 2000/14/EC By Outdoor Equipment Related to Noise Emission in the Environment Created regulation
- o EN 12100:2010, TS EN 60201-1, EN 55011, EN 61000-6-4, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, EN 610000-4-5, EN 610000-4-2, EN 610000-4-2, EN 12601, TS ISO 8528-1-12
- TSE Turkish Standards Conformity Certificate, TS ISO 8528-5
- TSE Turkish Standards Conformity Certificate, TS ISO 8528-4
- TSE Service Place Qualification Certificate
- ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate
- ISO 14001:2015 Environmental Management System Certificate
- Ohsas 18001:2007 Occupational Health and Safety. Direction. System Certification
- ISO 10002:2014 Customer Satisfaction Man. System Certification
- TS ISO/IEC 25051:2015 Software Engineering Certificate
- T.C. Ministry of Commerce, After-Sales Services Qualification Certificate
- 1500 hours Salt Water Test Certificate TS EN ISO/IEC 17025
- Manufacturing Sufficiency Certificate
- Industrial Registration Certificate
- Capacity Report
- Trademark Registration Certificate



+90 850 532 25 47

info@jaguarjenerator.com

DEMİRKAYA JENERATÖR ENERJİ İNŞ. DIŞ TİC. LTD.ŞTİ

Ferhatpaşa Mah. 50. Sokak No:25 ATAŞEHİR / İSTANBUL

www.jaguarjenerator.com

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Motor / Engine

Motor / Engine	Özellikler / Data
Standby / Prime	<i>kW</i> 640/576
Marka / Brand	SHANGAI
Model / Model	SC26H680E
Motor Türü / Engine Type	4 Zamanlı - Dizel
Enjeksiyon Tipi / Injection Type	Direkt Enjeksiyonlu
Havalandırma Tipi / Cooling	Turboşarj
Silindir Sayısı / Cylinders	12
Silindir Çapı ve Strok / Diameter and Stroke	<i>mm</i> 135x150
Silindir Hacmi / Cylinder Volume	<i>L</i> 24,9
Soğutma Sistemi / Cooling system	Su Soğutmalı
%50 Prime Yükle Yakıt Tüketimi Fuel Consumption at 50% Prime Load	<i>l/h</i> 70,8
%75 Prime Yükle Yakıt Tüketimi Fuel Consumption at 75% Prime Load	<i>l/h</i> 89,7
%100 Prime Yükle Yakıt Tüketimi Fuel Consumption at 100% Prime Load	<i>l/h</i> 118,3
Standby Yükle Yakıt Tüketimi Fuel Consumption at Standby Load	<i>l/h</i> 127,9
Tam Yükle Yağ Tüketimi Oil Consumption at Full Load	<i>g/kWh</i> ≤0,6
Toplam Yağ Kapasitesi Total Oil Capacity	<i>L</i> 53
Toplam Soğutucu Kapasitesi Total Cooler Capacity	<i>L</i> 180
Governör Tipi / Governor Type	Elektronik
Batarya Kapasitesi / Battery Capacity	<i>A</i> 2x200

Alternatör / Alternator

Alternatör / Alternator	Özellikler / Data
Marka / Brand	JGR
Model / Model	F5EF
Çıkış Gerilimi / Output Voltage	<i>V</i> 230/400
Frekans / Frekans	<i>HZ</i> 50
Otomatik Voltaj Regülasyonu Automatic Voltage Regulation	<i>±%</i> 1
Alternatör Standby Gücü Alternator Standby Power	<i>kVA</i> 800
Alternatör Sürekli Kullanım Gücü Alternator Continuous Use Power	<i>kVA</i> 720
Güç Faktörü / Power Factor	<i>Cosφ</i> 0,8
Kablo Sayısı / Number of Cables	12
Sargı Hatvesi / Winding Pitch	2/3
Protection Class	IP23 / H
İkaz Sistemi / Warning System	Kendinden İkazlı
AVR Modeli / AVR Model	SX460
Performans - PF 0,8 / 75%	<i>%</i> 82

**DATAKOM**
D300 - DATAKOM

Kontrol Paneli /Control Panel

4 bantlı GPRS modem (isteğe bağlı)	İnternet Merkezli İzleme
USB Cihazı	SMS mesajı gönderme (isteğe bağlı)
RS-232 (2400-57600baud)	E-posta gönderme (isteğe bağlı)
J1939-CANBUS	Ücretsiz PC yazılımı: Rainbow Plus

Prime Güç (PRP):

ISO 8528-1: 2005'e göre, Prime (Asal) güç bir jeneratör setinin kararlaştırılmış çalışma koşulları altında, bakım aralıkları ve imalatçının öngördüğü şekilde yürütülen prosedürler altında yıllık olarak sınırsız saat boyunca çalıştırıldığında değişken bir elektrik yükü sağlarken sürekli olarak sağlayabildiği maksimum güçtür. 24 saatlik kullanımın izin verilen ortalama güç çıkışı (Ppp), PRP'nin %70'ini geçmemelidir.

Prime Power (PRP):

According to ISO 8528-1:2005, Prime power is the maximum power a generator set can continuously deliver under agreed operating conditions, while maintaining a variable electrical load when operated for unlimited hours annually under maintenance intervals and procedures carried out as prescribed by the manufacturer. The allowable average power output (Ppp) of 24 hours of use should not exceed 70% of the PRP.

Standby Güç (ESP):

ISO 8528-1: 2005'e göre, Acil durum bekleme gücü, bakımları ve kullanımı üretici tarafından belirtildiği biçimde yapılmış bir jeneratör setinin, test şartları altında veya kesintiler esnasında, yılda 200 saat çalışma boyunca verebileceği güçtür. 24 saate kadar izin verilen ortalama güç çıkışı ESP'nin %70'ini geçmemelidir.

Standby Power (ESP):

According to ISO 8528-1:2005, Emergency standby power is the power that a generator set, maintained and used as specified by the manufacturer, can provide 200 hours of operation per year under test conditions or during interruptions. The average power output allowed for up to 24 hours should not exceed 70% of the ESP.


Not: Tüm veriler ISO 3046/1, BS 5514 ve DIN 6271 standart referans koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

**+90 850 532 25 47**info@jaguarjenerator.com**DEMİRKAYA JENERATÖR ENERJİ İNŞ. DIŞ TİC. LTD.ŞTİ**

Ferhatpaşa Mah. 50. Sokak No:25 ATAŞEHİR / İSTANBUL


www.jaguarjenerator.com

EBATLAR

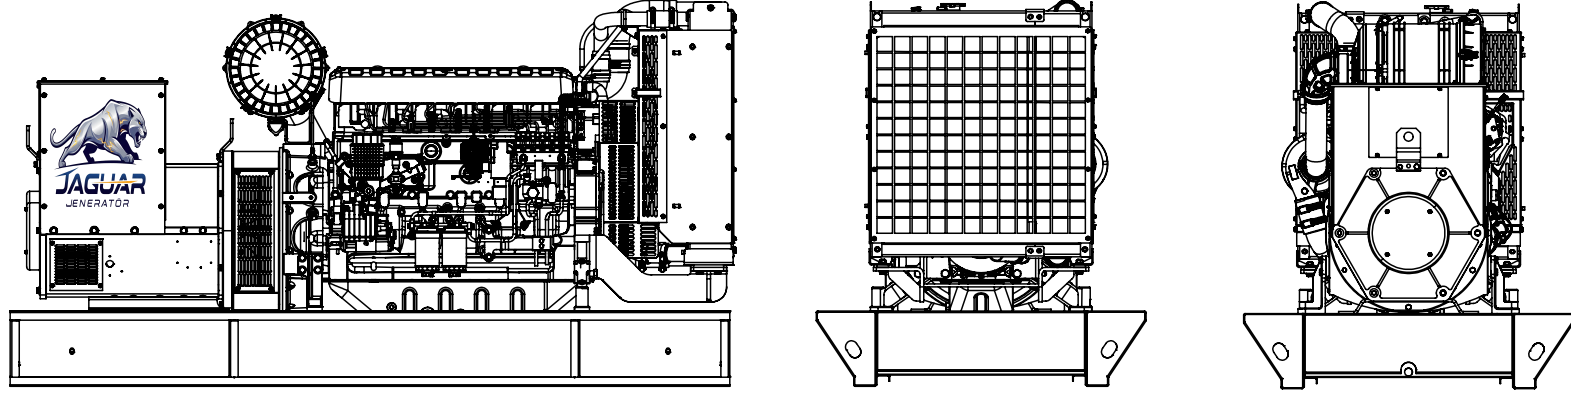

KABİNSİZ / WITHOUT CANOPY

ExBxY / WxLxH	mm	1800x4000x300
Ağırlık / Weight	kg	6000
Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity	lt	1450

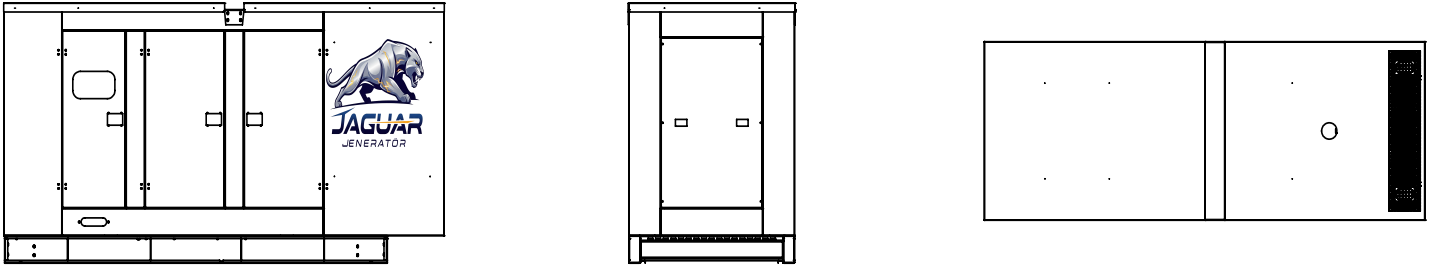

KABİNLİ / WITH CANOPY

ExBxY / WxLxH	mm	1800x4000x1800
Ağırlık / Weight	kg	6575
Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity	lt	1450

Ses İzolasyon Kabini

- Konteyner ve modüler tip kabin üretimi
- 65-75db. arası ses izolasyonu
- Titreşim önleyici sistem
- Soğutma ve hava sirkülasyonu için menfez kanalları
- Kolay taşıma için özel aparatlar
- Kumanda panosuna kolay erişim için yalıtımlı şeffaf kapak
- Gizli egzost
- Acil stop butonu
- Dış etkenlere karşı özel boyama
- Standart 150 yoğunluklu taş yünü ile ses izolasyonu
- Jeneratör bakımlarında kolaylık sağlayan modern tasarımlar
- Kolay bakım ve kullanım olanağı
- Elektrostatik polyester toz boyayla kaplanmış kabin.

Sound Insulation Cabinet

- Container and modular cabin production
- 65-75db. sound insulation between
- Anti-vibration system
- Grille channels for cooling and air circulation
- Special apparatus for easy transport
- Insulated transparent cover for easy access to the control panel
- Concealed exhaust
- Emergency stop button
- Special painting against external factors
- Sound insulation with standard 150 density rock wool
- Modern designs that facilitate generator maintenance
- Easy maintenance and use
- Cabinet coated with electrostatic polyester powder paint.

**+90 850 532 25 47**info@jaguarjenerator.com**DEMİRKAYA JENERATÖR ENERJİ İNŞ. DIŞ TİC. LTD.ŞTİ**

Ferhatpaşa Mah. 50. Sokak No:25 ATAŞEHİR / İSTANBUL

www.jaguarjenerator.com